


■あやの台北部用地開発事業区域内 地下水の水質検査について

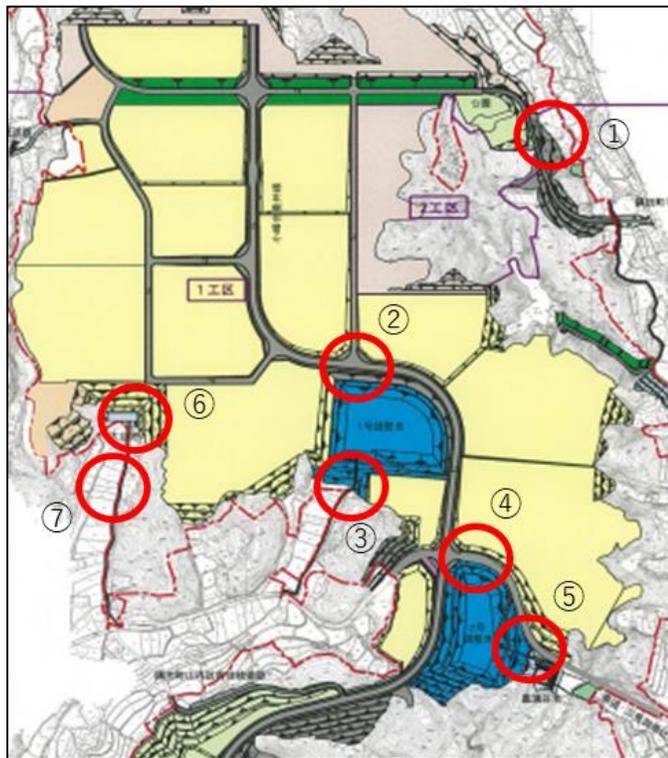

【検査_位置図】

【検査_概要】

- 採水日 令和6年5月30日（木）
- 目的 事業地から排水される地下水に含まれる重金属の確認
- 結果 水質検査の結果については、下表のとおり。重金属については基準値内でした。

【水質検査_結果】

項目	基準値	単位	検査結果						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
			ピオトープC	1号調整池（暗渠）	1号調整池（下流）	2号調整池（暗渠）	2号調整池（下流）	大谷池（暗渠）	大谷池（水路）
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6※		6.4	6.9	8	6.5	9.6	7.3	9.1
カドミウム	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
総水銀	0.0005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
鉛	0.01以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
六価クロム	0.05以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ふっ素	0.8以下	mg/l	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
ほう素	1以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
備考			地下水	地下水		地下水		地下水	

基準値は環境安全品質基準。 / ※水素イオン濃度の基準は一般排水基準を準用